

Committente	: MEDIO CHIAMPO Spa	N°. Campione	: 17/3039
Campione di	: Acqua	Controllo su	: vasca
Localizzazione	: Montebello Vic.no	Indirizzo	: v. Castello
Presso	: Vasca Castello	Prelevato da	: Medio Chiampo Spa
Data Prelievo	: 19.12.2017	Data inizio analisi	: 19.12.2017
Data fine analisi	: 08.01.2018	Certificato del	: 26.01.2018

	U.M.	Valore	V.d.P.	Metodo
Zinco	µg/l	5	–	EPA 200.8:1996
COMPOSTI ORGANO-ALOGENATI				
1,1,1-tricloroetano (MC)	µg/l	< 0,1		APAT CNR IRSA 5150:2003
Tricloroetilene (TCE)	µg/l	0,1		APAT CNR IRSA 5150:2003
Tetracloroetilene (PCE)	µg/l	0,5		APAT CNR IRSA 5150:2003
Somma di TCE + PCE	µg/l	1	10	APAT CNR IRSA 5150:2003
Cloruro di vinile	µg/l	< 0,1	0,5	M.I. CH__
Diclorometano	µg/l	< 0,2		M.I. CH__
cis 1,2-dicloroetilene	µg/l	< 0,1		M.I. CH__
trans 1,2-dicloroetilene	µg/l	< 0,1		M.I. CH__
1,2-dicloroetano	µg/l	< 0,1	3,0	M.I. CH__
1,2-dicloropropano	µg/l	< 0,1		M.I. CH__
2-butanone	µg/l	< 0,5		M.I. CH__
tricloro-fluorometano	µg/l	< 0,1		APAT CNR IRSA 5150:2003
tricloro-trifluoroetano	µg/l	< 0,1		APAT CNR IRSA 5150:2003
tetracloruro di carbonio	µg/l	< 0,05		APAT CNR IRSA 5150:2003
TRIALOMETANI				
cloroformio	µg/l	< 0,1		APAT CNR IRSA 5150:2003
dicloro-bromometano	µg/l	0,2		APAT CNR IRSA 5150:2003
cloro-dibromometano	µg/l	0,7		APAT CNR IRSA 5150:2003
bromoformio	µg/l	1		APAT CNR IRSA 5150:2003
Trialometani totali	µg/l	2	30	
IDROCARBURI AROMATICI				
Benzene	µg/l	< 0,1	1	M.I. CH__
Toluene	µg/l	< 0,2		M.I. CH__
Clorobenzene	µg/l	< 0,05		M.I. CH__
Etilbenzene	µg/l	< 0,1		M.I. CH__
m/p-xilene	µg/l	< 0,1		M.I. CH__
o-xilene	µg/l	< 0,1		M.I. CH__
trimetilbenzene	µg/l	< 0,1		M.I. CH__
MTBE (metil-terbutiletere)	µg/l	< 0,1		M.I. CH__

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova.
 Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
 I limiti, se presenti, fanno riferimento al D.Lgs. Governo 2 febbraio 2001, n. 31 pubblicato su: Suppl. ordin. alla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001, n. 52 e successive modifiche.
 I parametri contrassegnati da (#) sono stati forniti dal Cliente.
 I parametri contrassegnati da (o) sono stati eseguiti dal Laboratorio HERAtech sede di Bologna.
 I parametri contrassegnati con (§) sono stati eseguiti dal Laboratorio subappaltato.

Committente	: MEDIO CHIAMPO Spa	N°. Campione	: 17/3039
Campione di	: Acqua	Controllo su	: vasca
Localizzazione	: Montebello Vic.no	Indirizzo	: v. Castello
Presso	: Vasca Castello	Prelevato da	: Medio Chiampo Spa
Data Prelievo	: 19.12.2017	Data inizio analisi	: 19.12.2017
Data fine analisi	: 08.01.2018	Certificato del	: 26.01.2018

	U.M.	Valore	V.d.P.	Metodo
FITOFARMACI				
EPTC	µg/l	< 0,01	0,10	M.I. CH__
Butilate	µg/l	< 0,01	0,10	M.I. CH__
Simazina	µg/l	< 0,01	0,10	M.I. CH__
Atrazina	µg/l	< 0,01	0,10	M.I. CH__
Lindano	µg/l	< 0,01	0,10	M.I. CH__
Terbutilazina	µg/l	< 0,01	0,10	M.I. CH__
Eptacloro	µg/l	< 0,005	0,03	M.I. CH__
Alachlor	µg/l	< 0,01	0,10	M.I. CH__
Aldrin	µg/l	< 0,01	0,03	M.I. CH__
Metolachlor	µg/l	< 0,005	0,10	M.I. CH__
Pendimethalin	µg/l	< 0,01	0,10	M.I. CH__
Dieldrin	µg/l	< 0,005	0,03	M.I. CH__
p-p' DDT	µg/l	< 0,01	0,10	M.I. CH__
de-etil terbutilazina	µg/l	< 0,02	0,10	M.I. CH__
Metalaxyl	µg/l	< 0,02	0,10	M.I. CH__
Linuron	µg/l	< 0,02	0,10	M.I. CH__
Oxadiazon	µg/l	< 0,02	0,10	M.I. CH__
Aclonifen	µg/l	< 0,02	0,10	M.I. CH__
Dimethomorph	µg/l	< 0,02	0,10	M.I. CH__
Fitofarmaci totali	µg/l	< 0,10	0,50	M.I. CH__
FENOLI				
Fenolo	µg/l	< 0,10		APAT-CNR RSA:5070 2003
2-clorofenolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
o-cresolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
p-cresolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
2,3-diclorofenolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
3-clorofenolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
4-cloro, 3-metilfenolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
2,4,5-trimetilfenolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
3,4-diclorofenolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
2-fenilfenolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
2,3,4,6-tetraclorofenolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
Pentaclorofenolo	µg/l	< 0,05		APAT-CNR RSA:5070 2003
Fenoli totali	µg/l	< 0,3		APAT-CNR RSA:5070 2003

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova.
 Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
 I limiti, se presenti, fanno riferimento al D.Lgs. Governo 2 febbraio 2001, n. 31 pubblicato su: Suppl. ordin. alla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001, n. 52 e successive modifiche.
 I parametri contrassegnati da (#) sono stati forniti dal Cliente.
 I parametri contrassegnati da (o) sono stati eseguiti dal Laboratorio HERAtech sede di Bologna.
 I parametri contrassegnati con (§) sono stati eseguiti dal Laboratorio subappaltato.

Committente	: MEDIO CHIAMPO Spa	N°. Campione	: 17/3039
Campione di	: Acqua	Controllo su	: vasca
Localizzazione	: Montebello Vic.no	Indirizzo	: v. Castello
Presso	: Vasca Castello	Prelevato da	: Medio Chiampo Spa
Data Prelievo	: 19.12.2017	Data inizio analisi	: 19.12.2017
Data fine analisi	: 08.01.2018	Certificato del	: 26.01.2018


	U.M.	Valore	V.d.P.	Metodo
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI				
Benzo(b)fluorantene	µg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 5080:2003
Benzo(k)fluorantene	µg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 5080:2003
Indeno(1,2,3-cd)pirene	µg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 5080:2003
Benzo(ghi)perilene	µg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 5080:2003
IPA totali (D.Lgs.31/01)	µg/l	< 0,04	0,10	APAT CNR IRSA 5080:2003
Benzo(a)pirene	µg/l	< 0,005	0,010	APAT CNR IRSA 5080:2003
Fenantrene	µg/l	< 0,02		APAT CNR IRSA 5080:2003
Antracene	µg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 5080:2003
Fluorantene	µg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 5080:2003
Pirene	µg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 5080:2003
Crisene	µg/l	< 0,01		APAT CNR IRSA 5080:2003
IPA totali (ex DPR 236/88)	µg/l	< 0,06	0,20	APAT CNR IRSA 5080:2003

Analista Chimico

Alessandro Mercorini

Responsabile del Laboratorio

Dr. S. Piselli

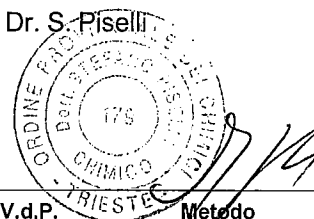


	U.M.	Valore	V.d.P.	Metodo
PARAMETRI MICROBIOLOGICI				
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	M.I. MB_
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	UNI EN ISO 7899-2:2003
Coliformi totali	UFC/100 ml	0	0	M.U. 952/1:1994
Carica batterica a 37 °C	UFC/1 ml	1		M.I. MB_
Carica batterica a 22 °C	UFC/1 ml	1		M.I. MB_
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	0	M.I. MB_

Analista Microbiologico

Rosella Brauole

Responsabile del Laboratorio

Dr. S. Piselli

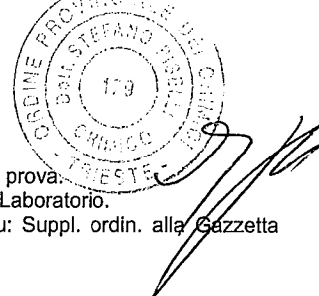

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto a prova.
 Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
 I limiti, se presenti, fanno riferimento al D.Lgs. Governo 2 febbraio 2001, n. 31 pubblicato su: Suppl. ordin. alla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001, n. 52 e successive modifiche.
 I parametri contrassegnati da (#) sono stati forniti dal Cliente.
 I parametri contrassegnati da (o) sono stati eseguiti dal Laboratorio HERAtech sede di Bologna.
 I parametri contrassegnati con (§) sono stati eseguiti dal Laboratorio subappaltato.